



Pod szybem niedozwolone są przechodnie pomieszczenia

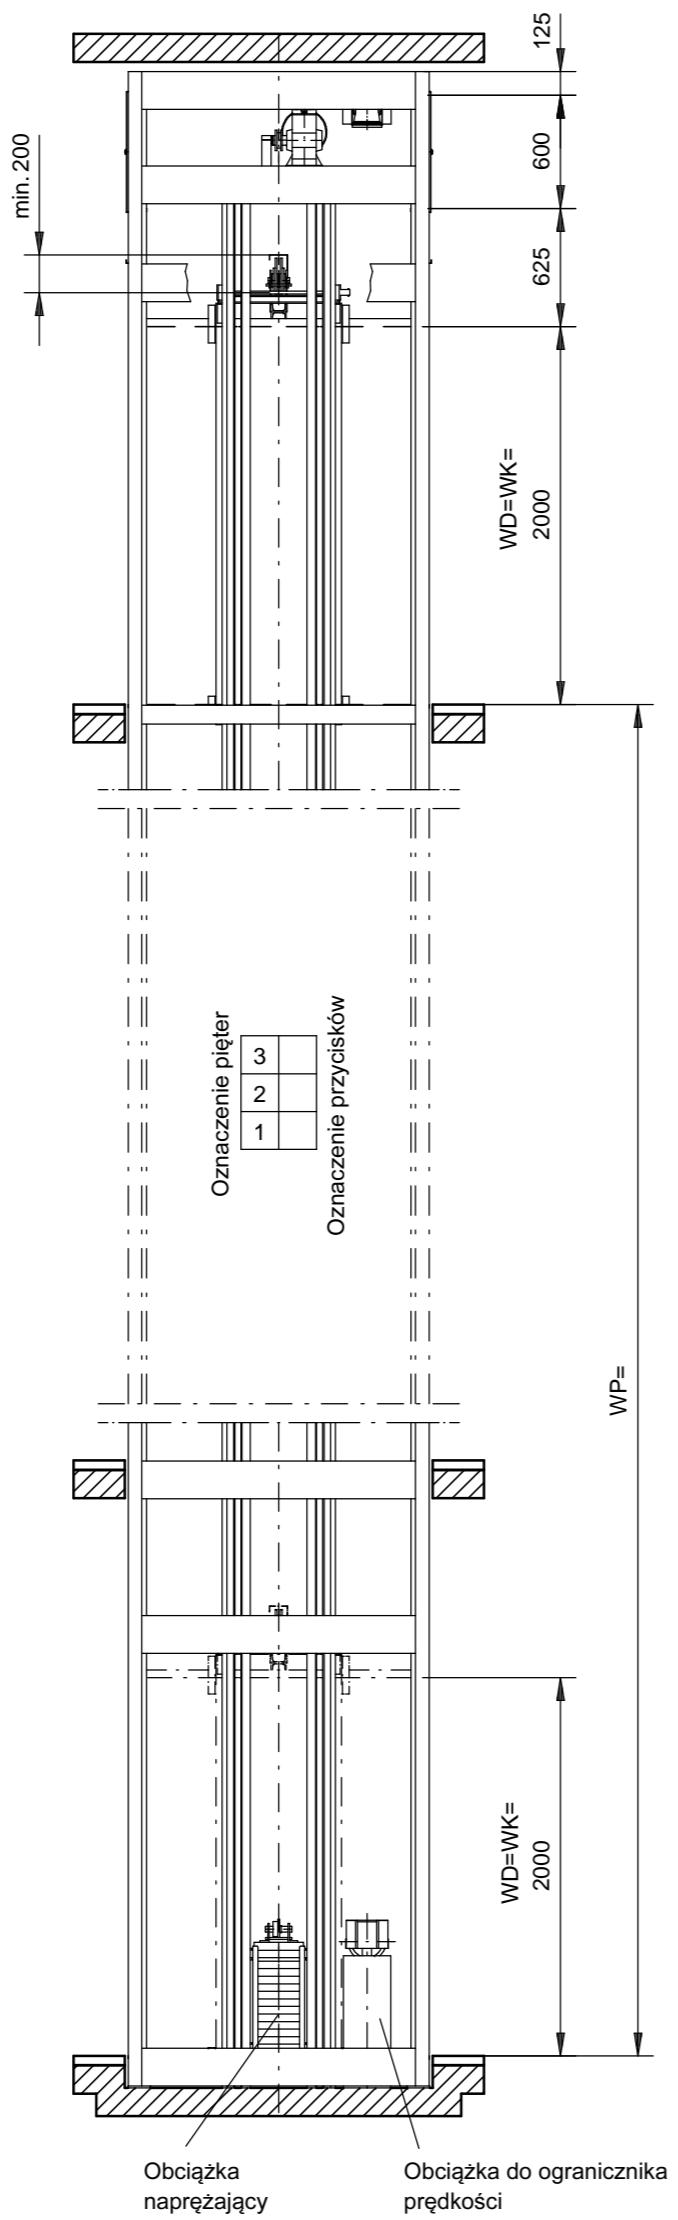

Dojście do maszynowni A lub B

A-A ↓ B ()

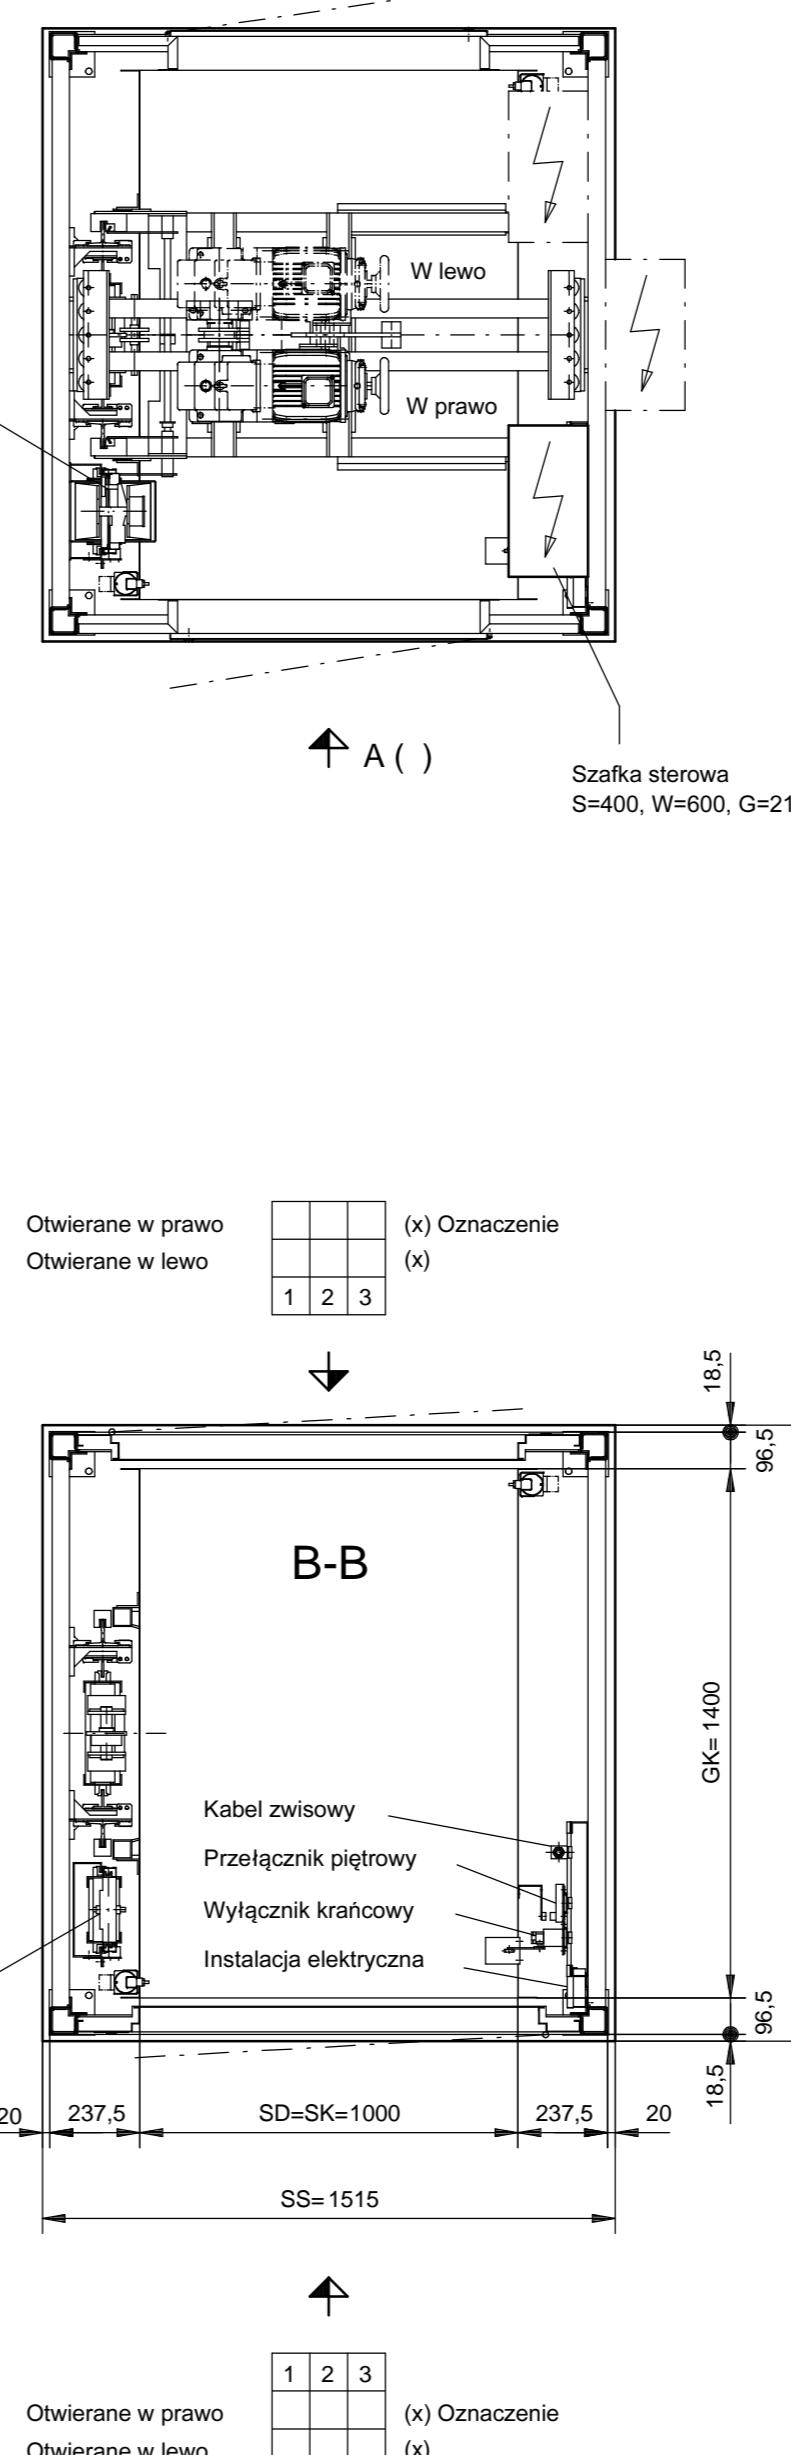

Otwierane w prawo
Otwierane w lewo
(x) Oznaczenie
(x)

Obciążka do ogranicznika prędkości

Otwierane w prawo
Otwierane w lewo
(x) Oznaczenie
(x)

Wymogi budowlane

- Miejskie władze budowlane wydają zezwolenie na rodzaj szybu ze względu na obciążenia i obudowę. Po montażu szyb musi zostać całkowicie obudowany, łącznie z sufitem.
- Szyb należy wykonać w/g EN81-3 pkt.5.2.1 i 5.6.4. Zaleca się również wykonać spadek w kierunku odwrotnym do szybu, przed progiem, by zapobiec ewentualnemu wlewaniu się wody do szybu.
- Wentylacja dymowa szybu i maszynowni, w/g krajowych przepisów budowlanych.
- Wysokość wszystkich kondygnacji musi być zwymiarowana.
- Z przyczyn technicznych budowlanych ściany powinny być wykonane po przeprowadzeniu montażu. W przypadku wykonania szybu przed montażem dźwigu ściany szybu muszą zachować pion i poziom. Max. dopuszczalne odchylenie od płonu osi środkowej może wynosić +20 mm.
- W przypadku istniejącego szybu należy usunąć ścianę od strony drzwiowej na całej wysokości kondygnacji i na szerokości szybu. Otwory drzwiowe wykonać wg rys. nr 5-60002-0227 i 5-60002-0229.
- Temperatura w maszynowni i w szybie winna zawierać się w przedziale +5°C - +40°C.
- Instalacja świetlna i siłowa prowadząca do maszynowni winna odpowiadać przepisom krajowym, jednakże winny one spełniać następujące wymagania.
- Przewód zasilający 5 x 2,5 mm², zabezpieczenie max 3 x 16 A inercyjny.
- Przewód oświetleniowy 3 x 1,5 mm², zabezpieczenie max 1 x 16 A inercyjny. Uwaga: przy znacznych dugościach instalacji (przewodów) dobrą odpowiednią przekrój.
- Do tablicy sterowej (jeżeli jest poza maszynownią) musi być zapewnione swobodne dojście. Należy przewidzieć wystarczające oświetlenie.
- Do drzwi maszynowni należy zapewnić bezpieczne i swobodne dojście. Drabina lub podobne urządzenie dla osiągnięcia pomieszczenia maszynowni musi być zawsze do dyspozycji. Drabiny są dozwolone jeżeli próg drzwi nie przekracza wysokości 2,7 m od poziomu posadzki. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów. Wokół drabiny, w promieniu 1,5 m, należy zapobiec ryzyku spadku z wysokością większą niż wysokość drabiny (patrz także zał. J. normy EN 81-3).
- Oświetlenie dojścia do szybu wg EN81-3 pkt.7.6.1.
- Do montażu lub wymiany ciężkich elementów wymagane są urządzenia podnośne.
- Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 98/37/EG pkt. 1.5.14 musi być zapewnione, aby osoba uwięziona posiadała możliwość skorzystania ze środków umożliwiających wezwanie pomocy.

Wskazówki

- Zaznaczyć w tabelce położenie drzwi dot. pięter.
- Wszystkie wymiary dotyczą podłogi wykonanej na gotowo (Png), podane są w mm.
- Przy pracach konserwacyjnych w podszypu należy uruchomić ogranicznik i wyłącznik chwytyca.
- Przy pracach konserwacyjnych w szybie, z dachu kabiny, należy użyć urządzenie zabezpieczające i uruchomić wyłącznik chwytyca.
- Przed progiem drzwi konserwacyjnych musi istnieć wolna przestrzeń o wymiarach min. 700 x 600 mm.
- Zabrania się umieszczania w szybie i maszynowni instalacji nie związanych z dźwigiem.
- Inne wymogi prawa budowlanego mają pozostać zachowane.
- Obciążenia:
- Reakcja podpory na kątownik = 6250 N przy 2 przystankach, dla każdego dodatkowego przystanku doliczyć 1000 N dotyczy standardowych wysokości między piętrami do 3,0 m.
- Obciążenie nośne na prowadnice = 12500 N.
- Obciążenie zginań na prowadnice = 3470 N.
- Zmiany są możliwe.

Kod:
Zamawiający:

Wykonanie zatwierdzono

Zmiany Data

a _____

b _____

c _____

d _____

Dnia _____

Posiadacz dźwigu: _____

Zakład montażowy: _____

Dźwig towarowy
Typ BKG 500.15/49P

Udźwig: 500 kg
Prędkość: v = 0,15 m/s

Bez skali Data Nazw. Numer rysunku: _____

Kreś. Numer kontraktu: _____

Spraw. Wydanie: 09 / 2006

Nr. Artykułu:
5-64910-0005-PL